



Tehdasvalmis VLM  
käyttöveden lämmitin

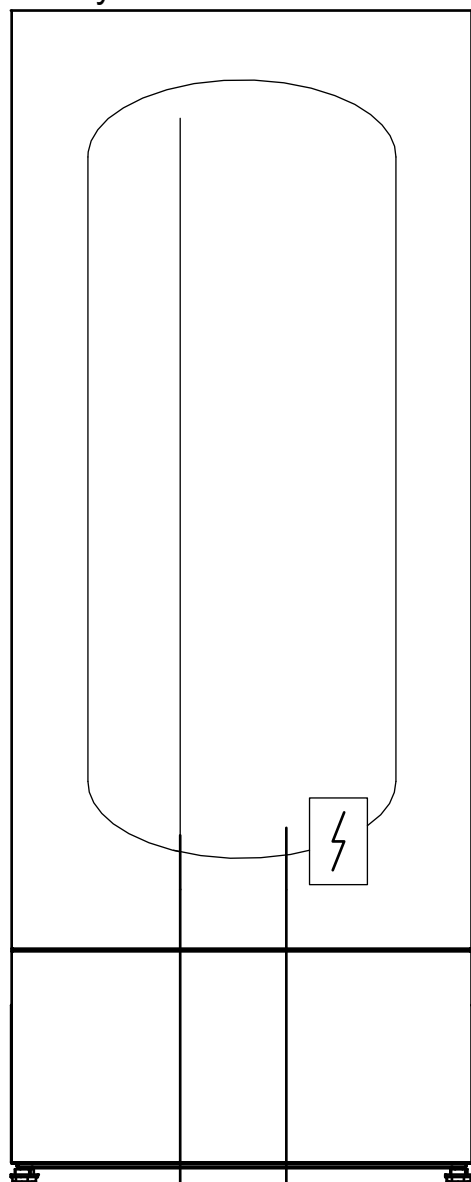

VLM sekoitusventtiiliryhmä


VLM käyttöveden lämmitin  
lämpimän käyttöveden kierrolla.

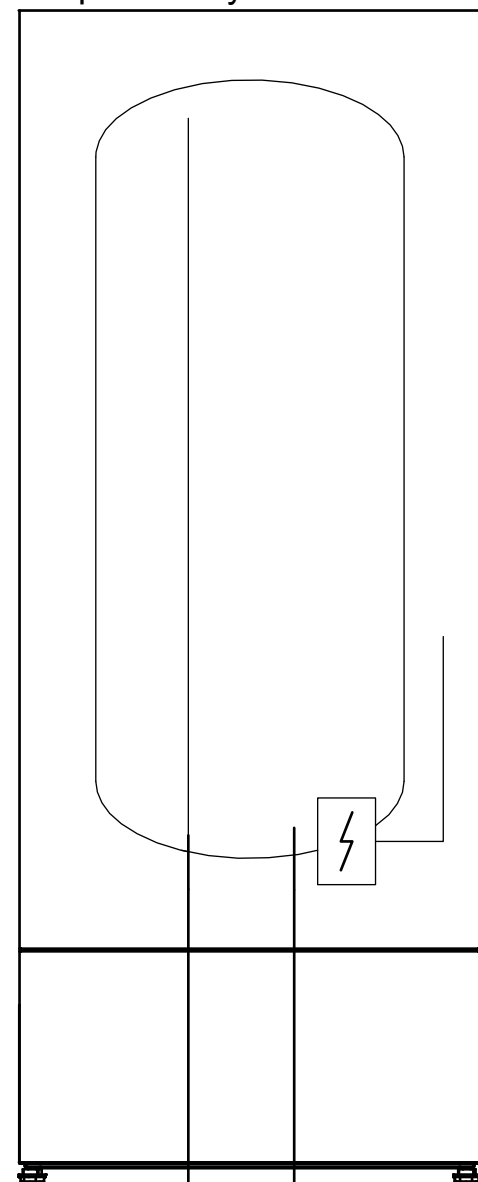

Tyhjennysyhde

Tarvittava lisä-  
sekoitusventtiili.  
esim. LK551 HydroMix

VLM käyttöveden kierrolla

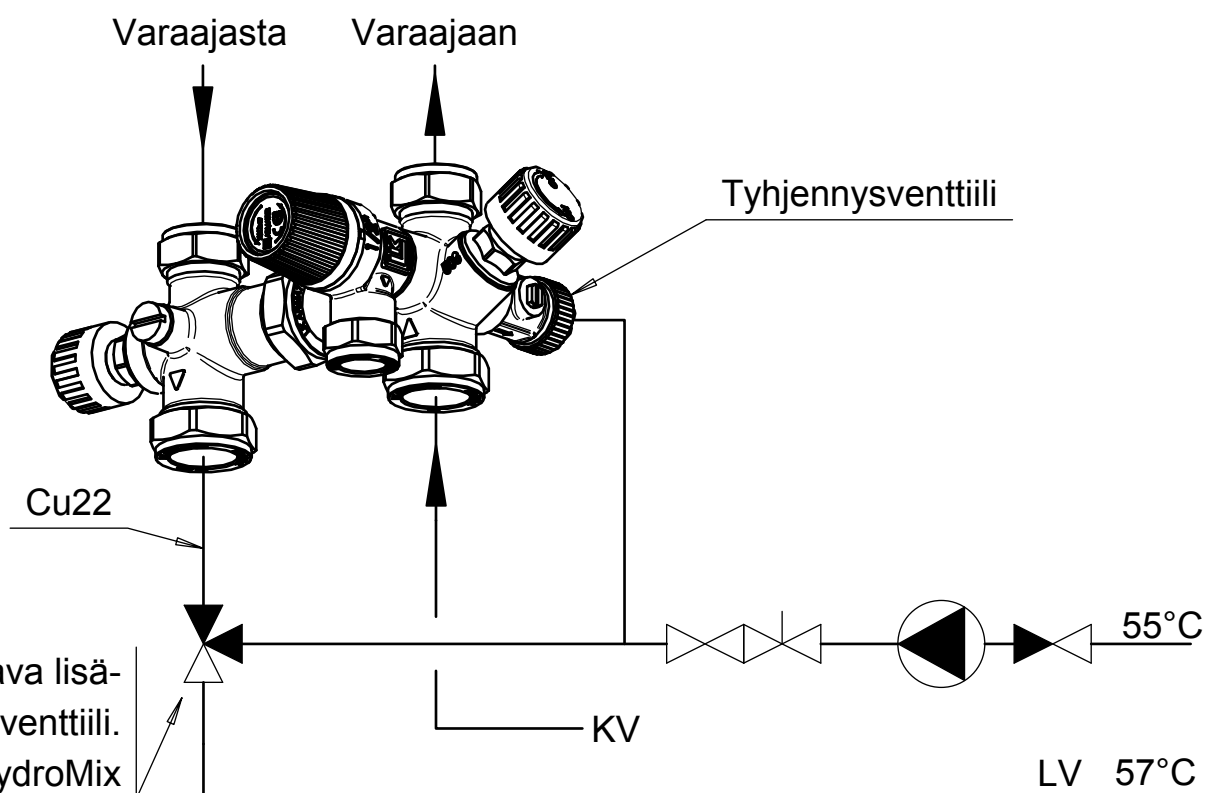

KytKentä VLM-varolaiteryhmään

Käyttöveden kierrossa lisättävä VLM-varaajan  
varolaiteryhmän jälkeen sekoitusventtiili käyttö-  
veden kierrolle.

Paluu kierrosta kytketään varolaiteryhmän tyhjennys-  
yhteeseen sekä lämpimän veden kierron sekoitusventtiilin  
kylmän veden yhteeseen.

Venttiilillä V02 säädettävä sopiva kierron lämpötila.

Vedenlämmitinjärjestelmä asennettava  
ympäristöministeriön rakennusmääräysten  
mukaisesti.

VLM LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN KIERTO

Piirt. 2018-10-10 JFä  
Tark.  
Hyv.

**KAUKORA OY**  
J|Ä|S|P|i  
Tuotekatu 11, 21200 Raisio, Finland  
www.kaukora.fi

Ent. Uusi

L000628